


ANALISI GRANULOMETRICA

(C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

Certificato di prova n° 8269 del 28/03/2012

Pag. 2/2

Campione	Ubicazione prelievo	< 2 μ %	Limo %	Sabbia %	Ghiaia %	60-120 %	120-240 %	> 240 mm %		D60 mm	D10 mm	U D60/D10
83302	Trincea d		1	68	31							

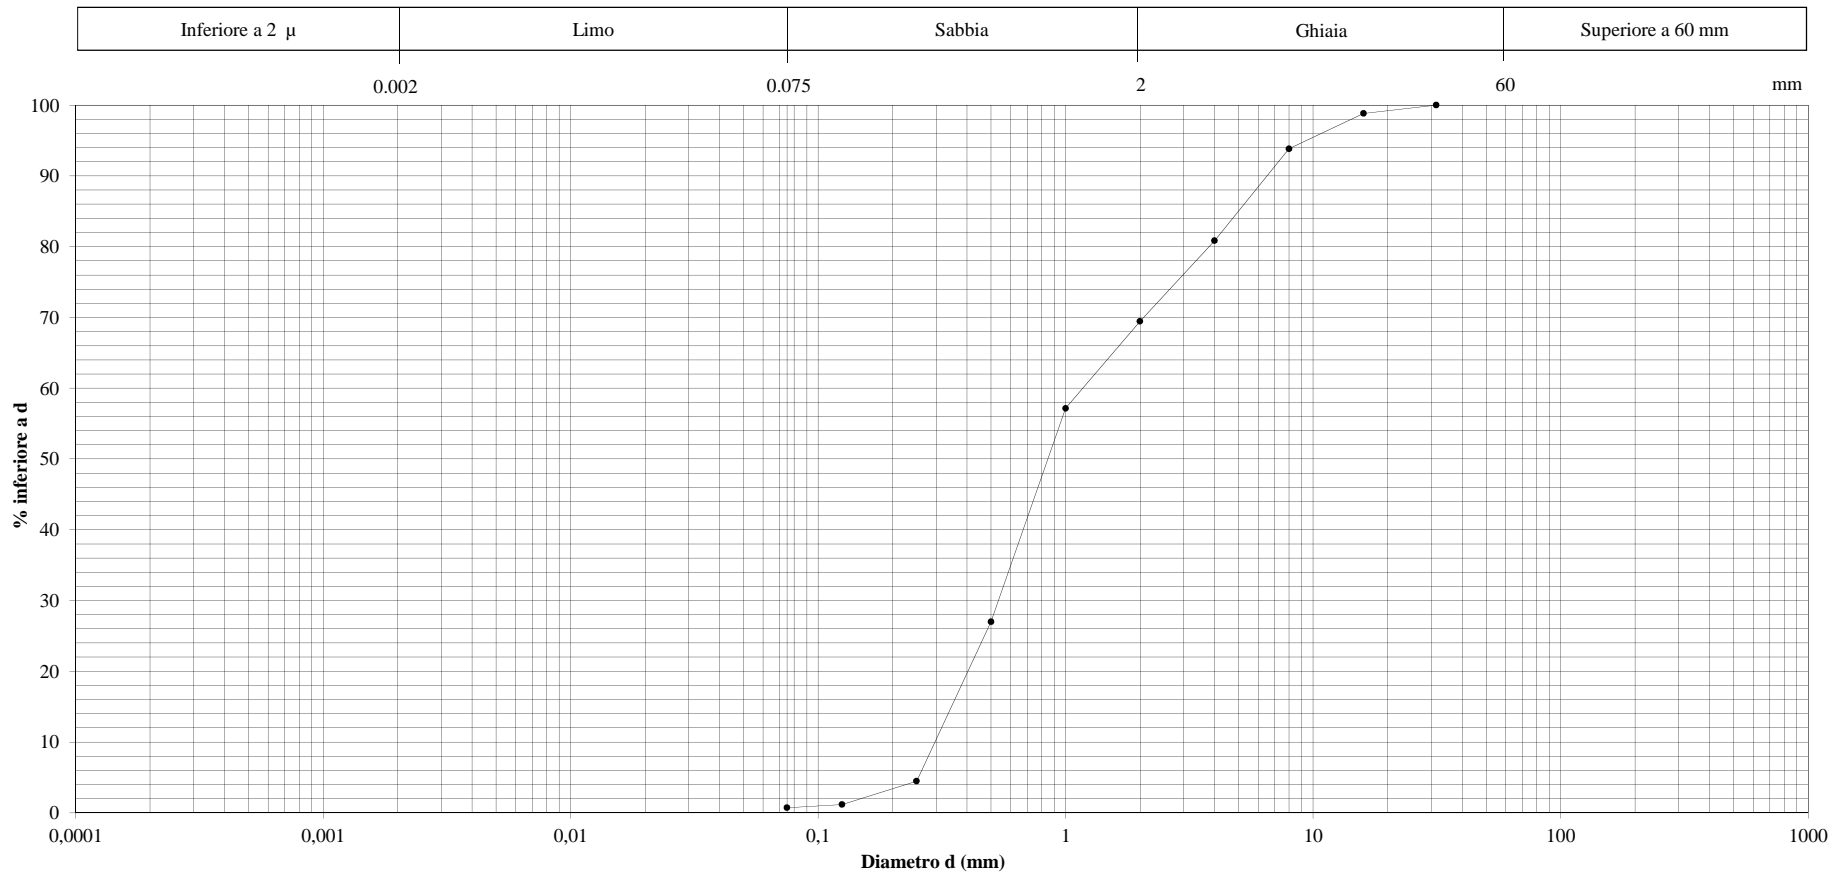

Lo Sperimentatore
 (Dott. R. Langone)

GEOTECNALab S.r.l.

Il Direttore
 (Dott. S. Bonfoco)